


III PIĘTRO

bale 4 i 5 licząc od podłogi
spróchniałe przy słupie narożnym,
do wymiany na dł. ok. 1,5m

belka półczekowa schodów 7x30 -
SPRÓCHNIAŁA przy oparciu, do
wymiany na nową

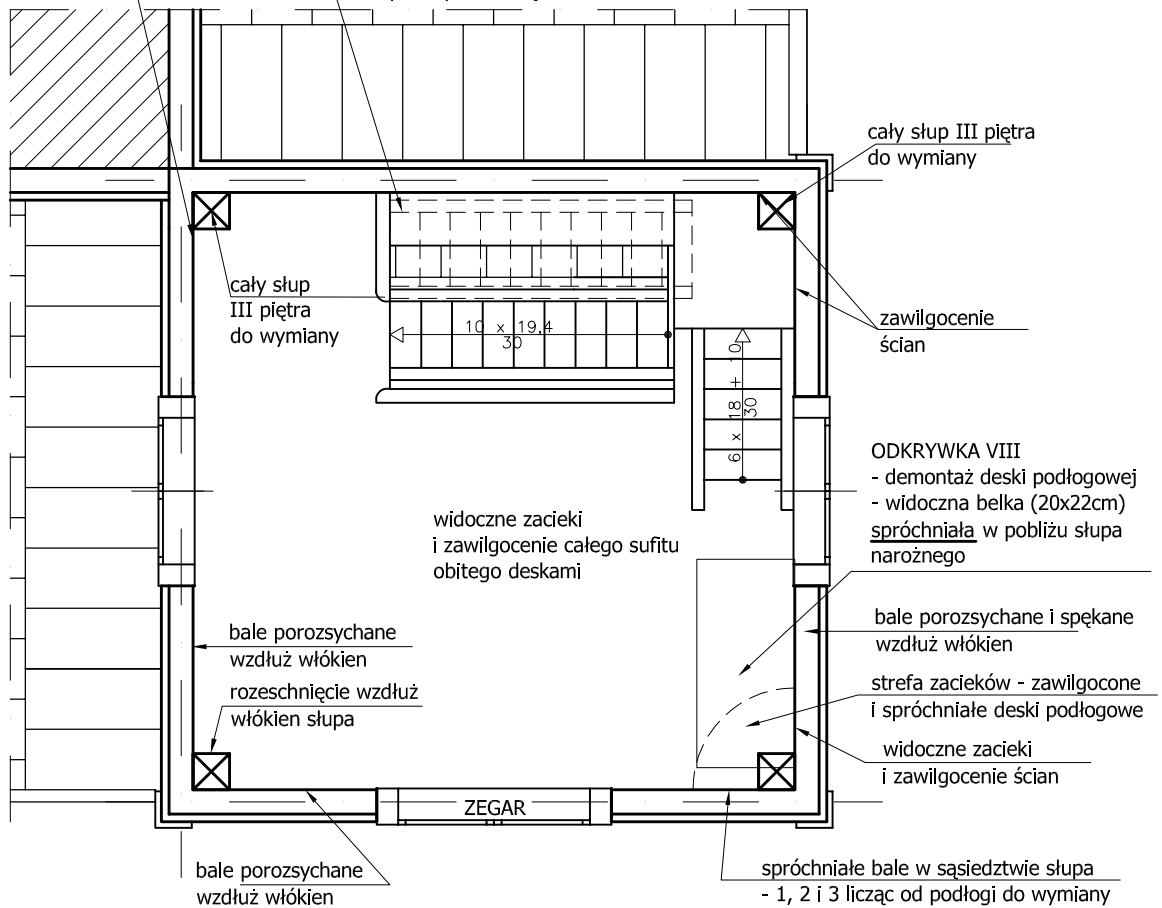

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 7, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 10(12)	
Temat:	Remont wieży z zegarem w budynku "Bazar" w Iwoniczu Zdroju - ekspertyza	
Inwestor:	Urząd Gminy Iwonicz Zdrój, 38-440 Iwonicz Zdrój, Aleja Słoneczna	Data: 1 2008
Budowa:	38-440 Iwonicz Zdrój, Plac Dietla 3, dz. nr 1320/8	SKALA
Temat rysunku:	Rzut III piętra	1:50
Branża:	konstrukcyjno-budowlana	Podpis: NR RYS.
PROJEKTANT	mgr inż. Oktawian Woźniak (upr. Nr 81/91)	4B
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Justyna Kubit	